


View of Spring

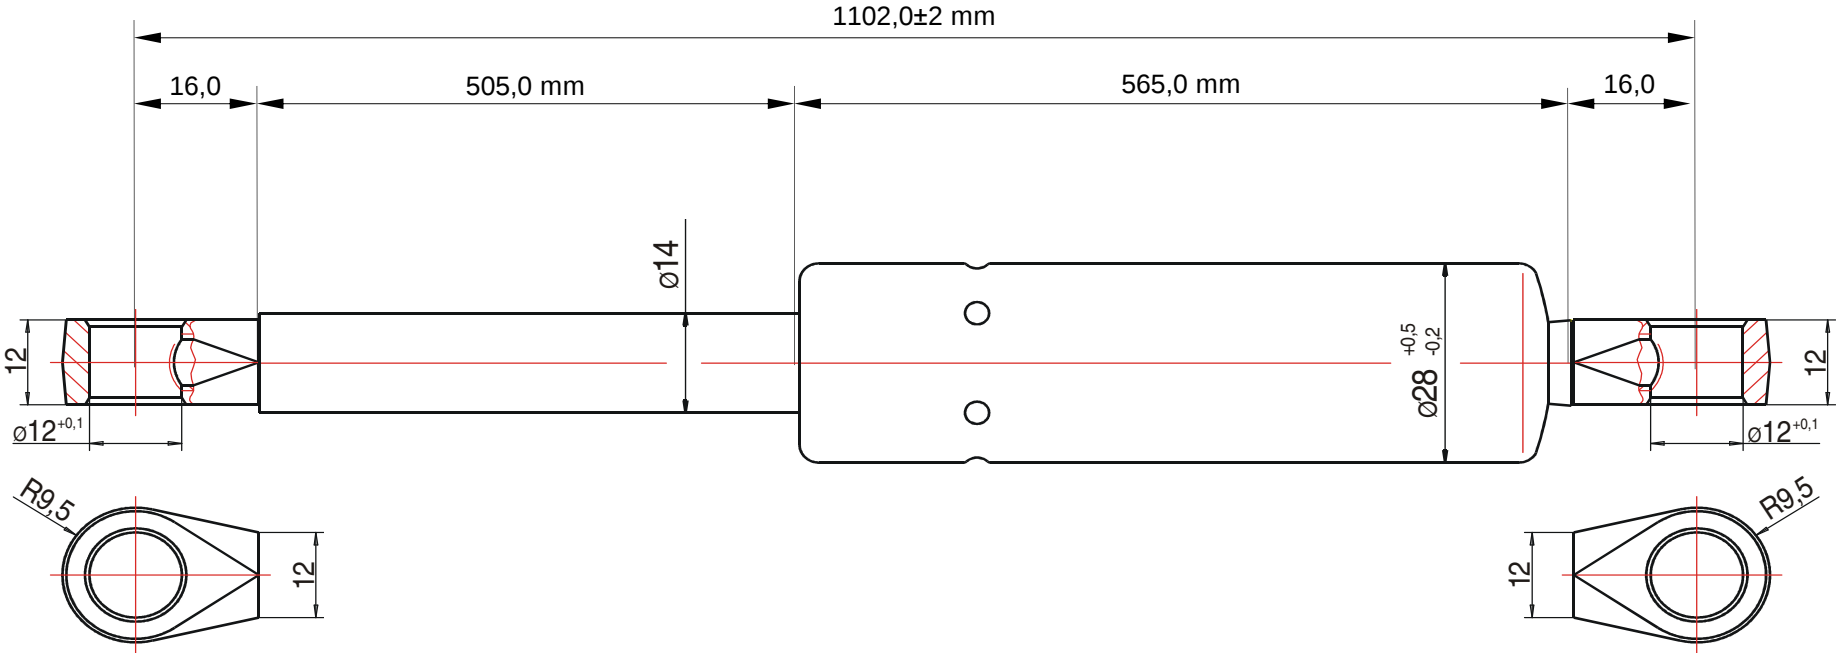


Kennlinie / characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel
mit Kolbenstange nach unten zeigend
static force measurement at 20°C on second cycle
with piston rod down

F1-Toleranz / F1 tolerance (N)

200 < F1 ≤ 1000:	-20+40
1000 < F1 ≤ 2000:	-50+50
F1 > 2000:	-100+100

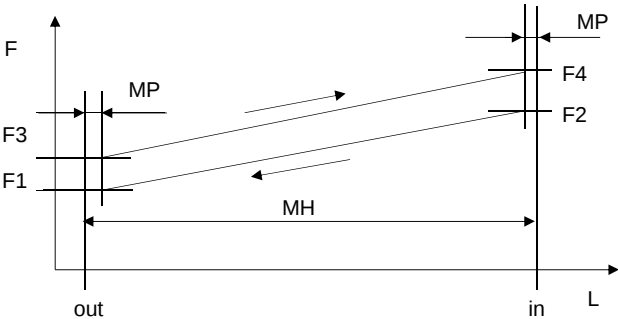

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer
Beschädigung schützen /
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,
hierdurch Wirksamkeit der hydraulischen Dämpfung /
Installation with piston rod down to effect hydraulic damping

Einsatzmöglichkeit / operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Liftline-Normen / Standards: AW GF 016

in	602,0 mm
out	1102,0 mm
MP	5,0 mm
MH	500,0 mm

BIOTEK
ROGZITES TECHNIKA

SUSPA
HOLDING GMBH

Customer	
Date of creation	Spring description
	16-6-565-505-A26-B26